

セフポドキシムプロキセチルドライシロップ 5%「タイヨー」の溶出試験

緒言

セフポドキシムプロキセチルドライシロップ 5%「タイヨー」につき、先発の標準製剤を対照として、下記に示す後発医薬品の生物学的同等性試験のガイドラインに従い、溶出試験を実施した。

試験方法

(1) 製剤

標準製剤：三共(株)製	バナンドライシロップ (ロットNo.PL001)
試験製剤：大洋薬品工業(株)製	セフポドキシムプロキセチル ドライシロップ 5%「タイヨー」(ロットNo. K8YH)

(2) 試験条件

試験法：溶出試験法第2法（パドル法）
試験液温：37℃
試験液量：900mL
試験液：日局第1液(pH1.2), McIlvaineの緩衝液(pH5.0), 日局第2液(pH6.8),
水(日局精製水) <回転数：毎分50回転>
：日局第2液(pH6.8) <回転数：毎分100回転>
ベッセル数：各12ベッセル
測定方法：液体クロマトグラフ法

試験結果

標準製剤を対照としたセフポドキシムプロキセチルドライシロップ 5%「タイヨー」の溶出試験結果を表1～5及び図1～5にそれぞれ示す。

結論

溶出試験の結果より試験製剤と標準製剤の平均溶出率を比較したところ、試験製剤は全ての溶出条件において基準に適合したため、両製剤の溶出挙動は同等であると判断した。

表1 セフポドキシムプロキセチルドライシロップ5%「タイヨー」の溶出試験結果 (pH1.2, 50rpm)

製剤	ベッセル数	時間 (分)			
		5	10	15	30
試験製剤	1	100.5	101.2	101.0	100.9
	2	100.6	101.3	101.3	101.1
	3	100.2	101.0	101.0	100.8
	4	100.4	101.3	101.3	101.2
	5	100.5	101.5	101.4	101.4
	6	100.2	101.4	101.3	101.3
	7	96.4	100.4	102.1	103.3
	8	99.5	101.5	102.6	103.5
	9	99.3	101.3	102.4	103.3
	10	99.4	101.4	102.3	103.3
	11	99.7	101.5	102.8	103.7
	12	99.8	101.4	102.6	103.7
	平均	99.7	101.3	101.8	102.3
標準偏差	1.1	0.3	0.7	1.2	
標準製剤	1	104.9	105.0	104.4	104.7
	2	104.5	104.1	104.8	104.7
	3	103.1	103.5	103.5	103.5
	4	102.4	102.9	102.0	102.1
	5	103.8	104.0	103.9	104.4
	6	101.6	102.0	101.6	102.0
	7	109.5	107.1	107.2	107.0
	8	105.3	104.3	104.5	104.3
	9	102.6	102.1	102.0	102.4
	10	101.0	101.5	101.0	101.3
	11	102.4	101.6	101.4	101.3
	12	102.3	102.0	101.4	101.5
	平均	103.6	103.3	103.1	103.3
標準偏差	2.3	1.7	1.9	1.8	

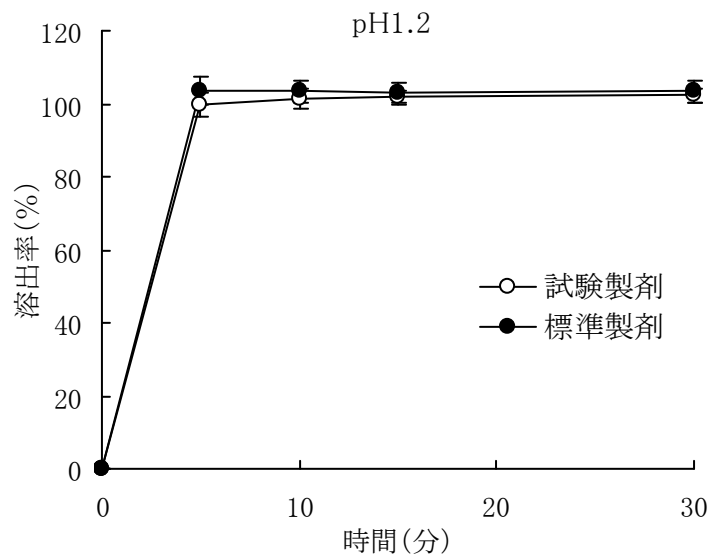


図1 セフポドキシムプロキセチルドライシロップ5%「タイヨー」の溶出試験結果 (pH1.2, 50rpm)

表2 セフポドキシムプロキセチルドライシロップ5%「タイヨー」
の溶出試験結果 (pH5.0, 50rpm)

製剤	ベッセル数	時間 (分)			
		5	10	15	30
試験製剤	1	87.6	92.1	93.3	95.2
	2	88.1	92.9	94.8	95.7
	3	88.5	93.1	94.4	95.5
	4	88.0	92.3	93.8	95.3
	5	87.9	93.4	94.5	95.6
	6	87.8	92.8	94.4	95.5
	7	87.9	92.6	93.9	95.3
	8	88.7	93.2	94.2	96.1
	9	88.3	93.1	94.4	96.0
	10	88.2	93.1	94.2	96.0
	11	87.3	92.5	93.9	95.2
	12	88.3	93.0	94.5	96.3
	平均	88.1	92.8	94.2	95.6
	標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4
標準製剤	1	85.2	99.8	101.7	102.0
	2	84.1	99.7	101.8	102.4
	3	83.9	99.4	102.1	103.1
	4	80.6	99.1	100.9	102.7
	5	88.9	102.0	102.2	101.8
	6	81.6	101.3	100.5	100.7
	7	91.3	103.2	105.8	106.1
	8	93.0	107.2	108.3	108.2
	9	90.5	105.7	107.1	107.9
	10	90.4	104.3	105.9	106.8
	11	91.8	106.5	107.9	107.9
	12	90.2	106.7	108.1	107.9
	平均	87.6	102.9	104.4	104.8
	標準偏差	4.3	3.1	3.1	2.9

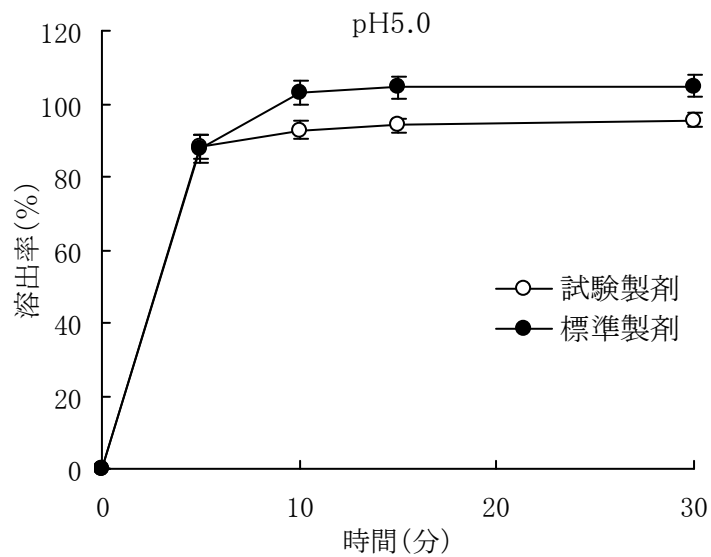


図2 セフポドキシムプロキセチルドライシロップ5%「タイヨー」
の溶出試験結果 (pH5.0, 50rpm)

表3 セフポドキシムプロキセチルドライシロップ5%「タイヨー」
の溶出試験結果 (pH6.8, 50rpm)

製剤	ベッセル数	時間 (分)			
		5	10	15	30
試験製剤	1	86.0	90.6	91.1	93.0
	2	87.3	91.1	92.7	93.4
	3	88.5	92.7	94.4	94.3
	4	87.0	91.4	92.6	93.2
	5	88.5	92.3	93.4	94.2
	6	87.6	92.1	92.9	94.3
	7	86.4	90.7	92.6	93.3
	8	87.6	92.0	92.9	93.7
	9	87.4	92.6	93.3	94.6
	10	87.1	91.0	92.8	93.7
	11	86.9	91.6	92.8	94.2
	12	87.2	92.1	93.5	92.9
		平均	87.3	91.7	92.9
	標準偏差	0.7	0.7	0.8	0.6
標準製剤	1	84.2	99.3	101.4	99.9
	2	83.5	99.9	100.9	99.9
	3	82.3	96.3	99.9	97.9
	4	81.9	98.4	101.0	100.0
	5	80.9	96.8	98.4	99.5
	6	82.9	96.0	99.4	99.1
	7	88.2	103.3	105.1	104.1
	8	88.2	105.1	106.2	107.0
	9	89.2	105.5	105.2	106.0
	10	88.7	105.7	106.0	106.2
	11	89.3	105.5	107.2	107.2
	12	88.7	106.5	107.1	107.7
		平均	85.7	101.5	103.2
	標準偏差	3.3	4.1	3.3	3.8

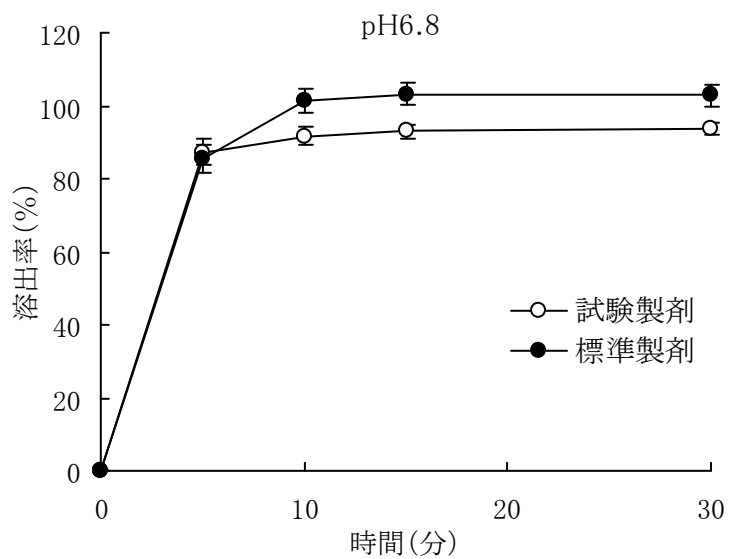


図3 セフポドキシムプロキセチルドライシロップ5%「タイヨー」
の溶出試験結果 (pH6.8, 50rpm)

表4 セフポドキシムプロキセチルドライシロップ5%「タイヨー」
の溶出試験結果（水，50rpm）

製剤	ベッセル数	時間 (分)			
		5	10	15	30
試験製剤	1	91.2	95.3	96.0	97.1
	2	93.1	95.7	96.6	98.5
	3	93.0	96.0	97.1	98.2
	4	92.8	96.2	96.9	98.5
	5	92.4	96.6	97.7	99.0
	6	92.6	96.4	97.1	98.7
	7	91.7	95.6	97.0	97.6
	8	92.1	96.9	97.6	99.1
	9	92.4	95.8	97.1	98.6
	10	92.7	96.3	97.4	98.5
	11	93.0	96.6	97.6	98.7
	12	93.1	96.8	97.3	98.9
	平均	92.5	96.2	97.1	98.5
	標準偏差	0.6	0.5	0.5	0.6
標準製剤	1	92.0	106.9	106.7	105.9
	2	91.5	104.3	106.6	106.7
	3	90.1	104.6	104.6	104.8
	4	91.9	106.9	107.8	106.9
	5	90.7	105.9	106.1	106.0
	6	90.7	104.6	105.4	104.0
	7	94.9	102.0	104.6	106.0
	8	93.8	101.6	103.2	105.4
	9	90.8	105.8	105.3	106.6
	10	94.4	107.4	108.0	107.3
	11	93.5	107.4	108.1	108.6
	12	93.5	105.1	103.6	105.4
	平均	92.3	105.2	105.8	106.1
	標準偏差	1.6	1.9	1.7	1.2

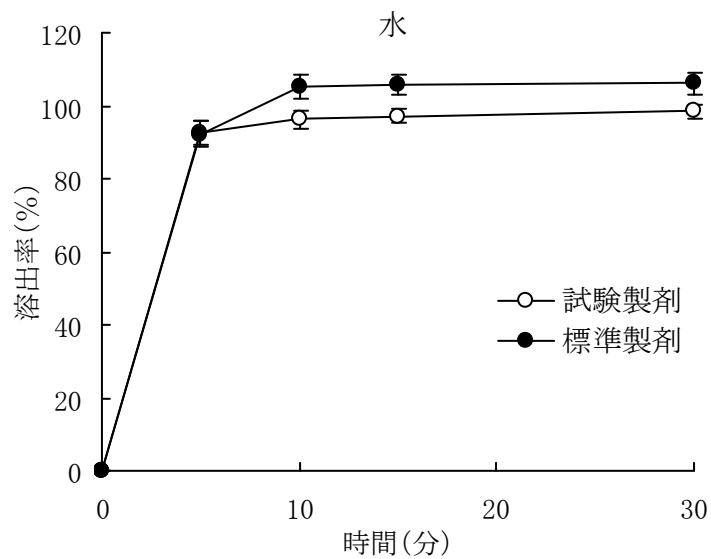


図4 セフポドキシムプロキセチルドライシロップ5%「タイヨー」
の溶出試験結果（水，50rpm）

表5 セフポドキシムプロキセチルドライシロップ5%「タイヨー」
の溶出試験結果 (pH6.8, 100rpm)

製剤	ベッセル数	時間 (分)			
		5	10	15	30
試験製剤	1	91.0	93.5	94.6	94.6
	2	91.2	95.7	96.9	97.3
	3	92.3	95.8	97.3	97.7
	4	92.1	96.0	97.2	97.5
	5	93.0	96.4	97.5	97.9
	6	93.4	96.8	97.6	97.9
	7	92.1	93.2	94.2	94.7
	8	90.9	94.7	94.9	96.1
	9	91.9	95.6	95.8	96.9
	10	91.1	94.7	96.0	96.1
	11	91.5	94.8	96.2	96.3
	12	91.2	94.8	95.5	96.4
	平均	91.8	95.2	96.1	96.6
標準偏差	0.8	1.1	1.2	1.1	
標準製剤	1	98.1	104.4	104.8	104.2
	2	102.3	110.1	109.6	110.0
	3	100.2	108.4	107.9	107.9
	4	96.3	104.6	105.1	104.9
	5	96.8	105.2	104.0	104.8
	6	101.4	108.4	108.4	107.7
	7	95.6	101.2	101.2	99.9
	8	93.6	101.1	101.0	100.4
	9	96.6	104.0	104.2	103.1
	10	99.0	106.3	108.3	106.6
	11	95.3	103.5	103.5	103.8
	12	94.0	101.6	101.5	100.7
	平均	97.4	104.9	105.0	104.5
標準偏差	2.8	2.9	3.0	3.2	

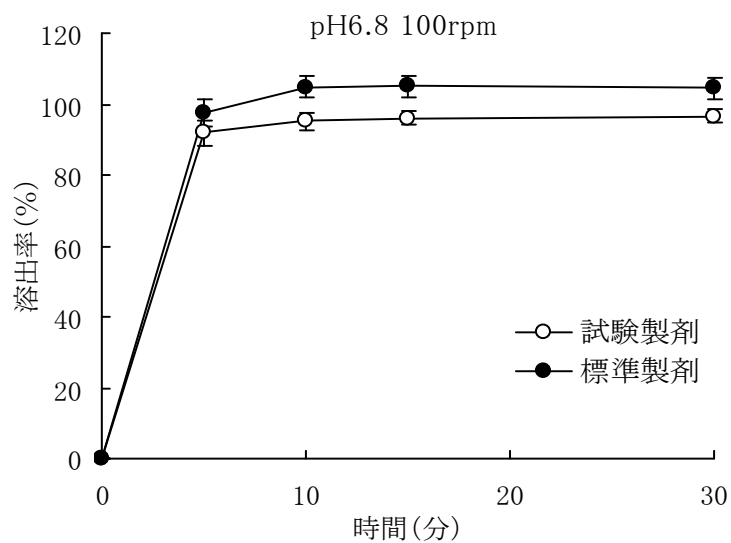


図5 セフポドキシムプロキセチルドライシロップ5%「タイヨー」
の溶出試験結果 (pH6.8, 100rpm)